

Obec Kendice

Kendice 274

082 01 Kendice

č. SÚ/5262/29128/2024

V Prešove dňa: 27.03.2024

ROZHODNUTIE

Verejná vyhláška

Navrhovateľ: **Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice**

(ďalej len navrhovateľ) podal dňa 23.10. 2023 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej

stavby: **„Haniska – Kendice - Radatice – kabelizácia V217 “**

na pozemkoch p. č. KN-C 541/1, 569, 451/1, 523/1, 565, 579/1, 579/2, 579/3, KN-E 135/1, 154, 150/1, 135/3, 150/3, 150/4, 133, 2-2171, 2-3666/3, 2-3659 k. ú. Haniska, KN-C 1207/2, 1392, 1214, 1216, 1390, 1376, 1377, 1215/2, 1219/2, 1221, 1231, 1374, 1372/1, 1370/1, 1373, 1368, 1367, 1365, 1366, 1385/1, 1365, 1364/2, 1362, 1360, 1361, 1352/1, 1385/2, 1386, 1388, 1324/2, KN-E 2240, 3653/11, 3653/10, 2215/1, 2214/1, 3660/2, 2301, 2302, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 1916, 1915, 1910, 1909, 1908, 1907, 1906, 1905, 1904, 1903, 1902, 1901, 3653/18, 2352, 2353, 2354, 3650, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361/1, 2361/2, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 3650, 2620, 2373, 3650, 2620, 2619, 2618, 2617, 2616, 2615, 2614, 2613, 2612, 2611, 2610, 2609, 2608, 3654, 2607, 2606, 2605, 2604, 2603, 2602, 2601, 2600, 2599, 2599, 2598, 2597, 2596, 2595, 2594, 3649, 2593, 2593, 2592, 2591, 2590, 2589, 2588, 2587, 2587, 2586, 2585, 2584, 3397, 2583, 2583, 2582, 2581, 2580, 2579, 2578, 2577, 2576, 2575, 2717, 2718, 2719, 2720, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 3645, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 3601, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2976, 3326, 3631/1, 3323, 3322, 3631/1, 3327, 3321, 3320, 3319, 3318, 3628 k. ú. Kendice, KN-C 900/2, 893 KN-E 1077, 960, 1748 k. ú. Radatice.

Stavebník je povinný po správoplatnení rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby majetkoprávne vysporiadať všetky pozemky, na ktorých sú umiestnené jednotlivé stavebné objekty. Ku stavebnému konaniu musí stavebník preukázať, že má k uvedeným pozemkom iné právo podľa § 139 odst. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení príslušných noviel.

Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politik, oddelenie štátnej stavebnej správy, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy, podľa §4 ods. 1 písm. b) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len ako stavebný zákon) určil v zmysle ustanovenia § 119 ods. 1 stavebného zákona listom č. OU-PO-OVBP2-2023/055471-002 zo dňa 09.10.2023 ako príslušný stavebný úrad, ktorý vykoná konanie a vydá rozhodnutie Obec Kendice – stavebný úrad. Obec Kendice – stavebný úrad posúdil predložený návrh podľa §37 a ďalších stavebného zákona. Na základe tohto posúdenia vydáva podľa §39 a § 39a stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ LÍNIOVEJ INŽINIERSKEJ STAVBY

„Haniska – Kendice - Radatice – kabelizácia V217 “ SO 01 Silnoprúdové elektrické rozvody, S0 02 Optické vedenie, PS 01 Trafostanica“

Líniová inžinierska stavba: „Haniska – Kendice - Radatice – kabelizácia V217 “ bude umiestnená na pozemkoch parc. č. KN-C 541/1, 569, 451/1, 523/1, 565, 579/1, 579/2, 579/3, KN-E 135/1, 154, 150/1, 135/3, 150/3, 150/4, 133, 2-2171, 2-3666/3, 2-3659 k. ú. Haniska, KN-C 1207/2, 1392, 1214, 1216, 1390, 1376, 1377, 1215/2, 1219/2, 1221, 1231, 1374, 1372/1, 1370/1, 1373, 1368, 1367, 1365, 1366, 1385/1, 1365, 1364/2, 1362, 1360, 1361, 1352/1, 1385/2, 1386, 1388, 1324/2, KN-E 2240, 3653/11, 3653/10, 2215/1, 2214/1, 3660/2, 2301, 2302, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 1916, 1915, 1910, 1909, 1908, 1907, 1906, 1905, 1904, 1903, 1902, 1901, 3653/18, 2352, 2353, 2354, 3650, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361/1, 2361/2, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 3650, 2620, 2373, 3650, 2620, 2619, 2618, 2617, 2616, 2615, 2614, 2613, 2612, 2611, 2610, 2609, 2608, 3654, 2607, 2606, 2605, 2604, 2603, 2602, 2601, 2600, 2599, 2599, 2598, 2597, 2596, 2595, 2594, 3649, 2593, 2593, 2592, 2591, 2590, 2589, 2588, 2587, 2587, 2586, 2585, 2584, 3397, 2583, 2583, 2582, 2581, 2580, 2579, 2578, 2577, 2576, 2575, 2717, 2718, 2719, 2720, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 3645, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 3601, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2976, 3326, 3631/1, 3323, 3322, 3631/1, 3327, 3321, 3320, 3319, 3318, 3628 k. ú. Kendice, KN-C 900/2, 893 KN-E 1077, 960, 1748 k. ú. Radatice, a to podľa Výkresu pre územné konanie, ktorý v 09/2023 v mierke M=1:1000 vypracoval Ing. Vladislav Plocar– autorizovaný stavebný inžinier.

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba sa umiestni výkresu pre územné konanie, ktorý v mierke M=1:1000 v septembri 2023 vypracoval Ing. Vladislav Plocár – autorizovaný stavebný inžinier. Stavba sa nachádza v katastrálnom území Haniska, Kendice, Radatice. Stavba nového podzemného kábelového VN vedenia medzi obcami Haniska – Kendice s ukončením v katastri obce Radatice, ktoré nahradí úsek existujúceho kmeňového vzdušného vedenia V217 predchádzajúce zalesnenou oblasťou. Navrhované trafostanice, ktoré nahradia jestvujúce sú transformačnými stanicami v zmysle § 43a ods. 3 písm. i) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Kabelizácia vedenia V217 je navrhovaná v zeleni pozdĺž miestnych komunikácií, poľnej cesty a lesnej cesty rešpektujúc polohu jestvujúcich inžinierskych sietí. V trase navrhovaného VN kábla sa uloží taktiež optické vedenie. V dotknutom úseku sa nahradia nevyhovujúce distribučné trafostanice a doplní sa VN rozvádzač. Jestvujúce vzdušné vedenie V217 (typu AIFe) sa po zrealizovaní stavby zdemontuje v rozsahu podľa situácie umiestnenia stavby. Stavenisko je prístupné mechanizmami po miestnych komunikáciách.
2. Súčasťou stavby je aj výmena jestvujúcich nevyhovujúcich transformačných staníc TS 0617-003 a TS 0617-0004, v ich blízkosti sa osadia nové kioskové koncové transformačné stanice VN/NN (160kVa) na verejne prístupnom mieste na parc. KN-E 135/1. VN prívod a NN vývody budú kábelové v zemi. V rámci kabelizácie VN vedenia sa zriadi nová spínacia stanica VNR, ktorá bude umiestnená v betónovom skelete na pozemku parc.č. KN-E 2358 VN v blízkosti jestvujúceho kábelového vedenia V217. Ovládanie bude prístupné z vonku. Pôvodné trafostanice sa zdemontujú a v ich blízkosti, v rámci tej istej parcely ako bola pôvodná trafostanica, sa postaví nová kiosková trafostanica. V trase navrhovaného VN kábla sa v zemi uloží optické vedenie. Pri úprave jestvujúceho distribučného vzdušného VN vedenia ponad rieku Torysa v obci Haniska

doplní aj vzdušné optické vedenie. Pre uloženie OUK v zemi sa zrealizuje výkop káblovej ryhy.

3. Na kabelizáciu VN vedenia bude použitý kábel NA2XS2Y 1x150 RM/25. Trafostanice budú kioskové priebežné. Pre zaústenie NN siete do nových trafostaníc bude použitý kábel NAYY 4x150. Pre uzemnenie silnoprúdových rozvodov, skríň, trafostanice a bleskoistiek bude použitý pás FeZn 30x4.
4. Členenie stavby na stavebné objekty:

SO 01 – Silnoprúdové elektrické rozvody

- úsek 01 - VN vedenie vzduch, montáž
- úsek 02 - VN vedenie vzduch, demontáž
- úsek 03 - VN vedenie zem, montáž
- úsek 04 - NN vedenie zem, montáž
- úsek 05 - NN vedenie vzduch, montáž

SO 02 – Optické vedenie

- úsek 01 – Optické vedenie vzduch, montáž
- úsek 02 – Optické vedenie zem, montáž

PS 01 Trafostanica

- úsek 01 – TS617-003, montáž
- úsek 02 – TS617-003, demontáž technológie
- úsek 03 – TS617-004, montáž
- úsek 04 – TS617-004, demontáž technológie
- úsek 05 – VNR rozvádzač, montáž

5. Križovanie s podzemnými a nadzemnými inžinierskymi sieťami a ich súbegy budú riešené v súlade s priestorovou normou STN 736005. Pred začatím zemných prác sa jestvujúce inžinierske siete vytýčia. V ich ochranných pásmach sa bude pracovať za dozoru a podľa podmienok jednotlivých správcov sietí.
6. Podľa § 47 odst. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v prípade výrubu drevín je potrebný súhlas, okrem prípadov uvedených v § 47 odst. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
7. So stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácie (skupina 17) nakladať v súlade s § 40c zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
8. Viest' a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení, s doložením zmlúv o odbere nebezpečných odpadov a ďalších dokladov potrebných ku kolaudácii.
9. Zabezpečiť zhodnotenie výkopovej zeminy prednostne pri vlastnej činnosti – terénne úpravy alebo uloženie na skládku inertných odpadov alebo na skládku, ktorá je v rekultivácii.
10. V prípade zneškodňovania odpadu ukladaním na skládku zabezpečiť zneškodnenie odpadov na povolených a prevádzkovaných skládkach pre jednotlivé kategórie v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
11. Pri nakladaní s odpadmi postupovať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
12. Počas prác a po ukončení stavby je potrebné zabrániť vzniku nepovolených, tzv. divokých

skládok.

13. Pred začatím akýchkoľvek stavebných prác je navrhovateľ povinný zaistiť si u príslušných správcov sietí technického vybavenia územia ich priebeh, aby nedošlo k ich poškodeniu. Tieto siete je potrebné počas vykonávania prác náležite chrániť, v súlade s pokynmi správcu pred poškodením.
14. Navrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí prechádzajúce pozemkami, resp. v ich bezprostrednej blízkosti. Ak je to nevyhnuté je potrebné uskutočniť prekládku týchto vedení a to podľa požiadaviek správcov týchto sietí.
15. Podzemné energetické, telekomunikačné, vodovodné a kanalizačné vedenie, ktorého poškodenie môže ohroziť bezpečnosť ľudí pri vykonávaní zemných prác alebo ktoré môže ohroziť zemné práce, je potrebné vhodne zabezpečiť pred poškodením.
16. Po ukončení výstavby umiestňovanej stavby, pozemky dotknuté výstavbou je potrebné riadne upraviť. Terén je potrebné upraviť tak, aby sa nezmenili odtokové pomery v území a teda aby dažďové vody nezatekali na susedné pozemky a stavby.
17. Počas realizácie umiestňovanej stavby je navrhovateľ povinný zabezpečiť také opatrenia, aby nedošlo ku spôsobeniu škôd na vedľajších nehnuteľnostiach.
18. Prípadné škody na vedľajších nehnuteľnostiach bude znášať navrhovateľ na vlastné náklady.
19. Navrhovateľ je povinný zemné práce realizovať v súlade s §48 odst.3 stav. zákona a v súlade s §22 vyhlášky MŽP SR 532/2002 Z. z.
20. Stavenisko je navrhovateľ povinný riešiť v zmysle § 43i stavebného zákona a v zmysle §12 vyhl. MŽP SR532/2002 Z. z. Stavenisko je potrebné počas realizácie stavby zabezpečiť a tak zabrániť vstupu nepovoleným osobám na stavenisko.
21. Navrhovateľ je povinný zakladanie stavby realizovať v súlade s §48 odst. 4 a 6 stavebného zákona a v súlade s §23 vyhlášky č. 532/2002 Z. z.
22. Navrhovateľ je povinný potvrdiť si právoplatnosť územného rozhodnutia na Meste Prešov – stavebnom úrade a to po uplynutí 15-dňovej lehoty, určenej na možnosť odvolania sa.
23. Navrhovateľ je povinný požiadať Obec Kendice, stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia.

Osobitné podmienky

1. Okresné riaditeľstvo Hasičského a Záchraného zboru v Prešove v záväznom vyjadrení č. ORHZ-PO1- 2023/000911-002 zo dňa 31.10.2023 uviedlo, že s umiestnením stavby súhlasí bez pripomienok.
2. Krajský pamiatkový úrad v Prešove v záväznom stanovisku č. KPUPO—2022/14449-2/55889 zo dňa 30.06. 2022 súhlasí s vydaním územného a stavebného povolenia za podmienky:
 1. *Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.*
 2. *Ohlásiť začiatok realizácie stavebných – zemných prác v predstihu aspoň troch pracovných dní.*
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prešove v záväznom vyjadrení č. RÚVZPO/OHŽPaZ/2638/13997/2023 zo dňa 26.10.2023 súhlasí s vydaním územného rozhodnutia.
4. V súlade s vyjadrením ORANGE SLOVENSKO, a.s. pod č. KE-1920/2022 zo dňa 28.07.2022 nedôjde do stretu PTZ prevádzkovaných predmetnou spoločnosťou.

5. Slovenská správa ciest v záväznom vyjadrení č. SSC/8875-42/2023/6371/11472 zo dňa 03.04.2023 súhlasí s vydaním územného rozhodnutia s podmienkami:
- Navrhovanú trasu zemného vedenia v súbehu s cestou 1/20 žiadame situovať vo vzdialenosti min 1,00 m za vonkajšie hrany telesa cesty 1/20 (t.j. min 1,00 m za vonkajšiu hranu cestnej priekopy, resp. min. 1,00 m za pätu cestného násypu).
 - Realizáciou stavby nesmie byť narušené existujúce odvodnenie a stabilita cesty 1/20. Zemné práce musia byť navrhnuté v súlade s STN 73 3050.
 - Vykopaná zemina ani iný stavebný materiál nesmie byť skladovaný na vozovke cesty 1/20 a prípadné znečistenie vozovky musí byť okamžite odstránené.
 - Po ukončení stavebných prác v súbehu s cestou 1/20 žiadame terén uviesť do pôvodného stavu.
 - V prípade, že počas realizácie stavby bude nutné obmedzenie cestnej premávky na ceste 1/20 (státie mechanizmov a pod.), je potrebné v súlade s § 8 zákona č. 135/1961 Zb. požiadať príslušný cestný správny orgán a to Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, o povolenie na zvláštne užívanie cesty 1/20. Pracovisko musí byť riadne označené dopravným značením, odsúhlaseným príslušným D1 PZ. S vydaním povolenia na zvláštne užívanie cesty súhlasíme.
 - Predmetná stavba zasahuje do ochranného pásma cesty 1/20, preto je potrebné v zmysle § 11 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) požiadať Okresný úrad Prešov, odbor CD a1 PK, o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty 1/20. S udelením výnimky súhlasíme.
 - Stavebník zabezpečí, aby prácami nedochádzalo k ohrozeniu plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky,
 - Investor/zhotoviteľ bude zabezpečovať odstraňovanie závad v cestnom telese počas plynutia záručnej doby, najneskôr do 10 dní od písomného vyzvania. Súčasne bude investor/zhotoviteľ uhrádzať škody, ktoré vzniknú v dôsledku týchto závad.
 - V ďalšom stupni PD požadujeme doplniť situáciu so zakótovanou vzdialenosťou navrhovanej trasy zemného vedenia v súbehu s cestou 1/20.
 - K preberaciemu konaniu je potrebné doložiť porealizačné zameranie všetkých trás (VN a NN) vo vzťahu k ceste 1/20 v tlačenej a digitálnej forme.
 - Všetky zásahy do cestného pozemku v súvislosti s realizáciou predmetnej stavby, taktiež začiatok a ukončenie stavebných prác, ktoré sa dotýkajú cesty 1/20 je nutné odkonzultovať a odsúhlasiť min. 3 dni pred zahájením prác s povereným pracovníkom našej organizácie, kontaktná osoba: p. Smetanka , tel. č. 0902 896 413.
 - Platnosť stanoviska je 2 roky od dátumu spracovania
6. Slovenský vodohospodársky podnik š.p. v záväznom stanovisku č. SVP 1499/2023/2 zo dňa 11.08.2023 súhlasí s vydaním územného rozhodnutia za podmienok:
1. Pri súbehu a križovaní VN vedenia a optického kábla s vodnými tokmi požadujeme rešpektovať SIN 73 68 22 „ Križovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi" a STN 75 21 02 „Úpravy riek a potokov".
 2. Pre výkon správy vodohospodársky významného vodného toku Torysa požadujeme dodržať voľný manipulačný pás v šírke min. 10,0 m od brehovej čiary v zmysle § 49 zákona č.364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov. Trasu vedenia VN vedenia , optického kábla , navrhované trafostanice a VN rozvádzač situovať vo vzdialenosti min. 10,0 m od brehovej čiary uvedeného vodného toku , resp. od majetkovoprávnej hranice vodného toku.
 3. Pre výkon správy drobného vodného toku Bezmenný požadujeme dodržať voľný manipulačný pás v šírke min. 5,0 m od brehovej čiary v zmysle § 49 zákona č.364/2004 Z.

- z. o vodách v znení neskorších predpisov. Trasu vedenia VN vedenia, optického kábla a navrhovaný VN rozvádzač situovať vo vzdialenosti min. 5,0 m od brehovej čiary uvedeného vodného toku, resp. od majetkovoprávnej hranice vodného toku.
4. V mieste križovania vodného toku Torysa bezvýkopovou technológiou, štartovacie a koncové jamy požadujeme zriadiť vo vzdialenosti min. 10,0 m od brehovej čiary vodného toku vzhľadom na miestne pomery. VN vedenie požadujeme uložiť v chráničke v hĺbke mm. 2,50 m od nivelety dna koryta vodného toku bez uvažovania prípadných nánosov v dne. Chráničku realizovať cez celý prietokový profil pod korytom vodného toku a ukončiť ju podľa možností min. 10,0 m od brehovej čiary vodného toku obojstranne.
 5. V mieste križovania VN vedenia s vodným tokom Torysa žiadame dno a svahy opevniť pružným opevnením (kamenná rovnánina,) v zmysle STN 75 21 02.
 6. Chráničku požadujeme dimenzovať na zaťaženie minimálne 30 t, vzhľadom na hmotnosť stavebných mechanizmov, ktoré SYP, š. p. využíva na zabezpečenie opráv a údržby vodných tokov.
 7. Výstražné tabule v mieste križovania vodného toku Torysa VN vedením a optickým káblom požadujeme osadiť v min. vzdialenosti 10,0 m od brehovej čiary uvedeného toku.
 8. Križovanie líniového vedenia s vodným tokom vyznačiť v teréne stabilnými značkami „POZOR NEBAGROVAT“. Výstražné tabule požadujeme osadiť v min. vzdialenosti 10,0 m od brehovej čiary uvedeného toku. V prípade poškodenia alebo odcudzenia predmetných značiek, správca (vlastník) zabezpečí ich neodkladnú obnovu.
 9. O uložení podzemného vedenia pod korytom vodného toku musí byť vyhotovený protokol (resp. zápis v stavebnom denníku). Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok stanovených zo strany SYP, š. p. V takom prípade SVP, š.p. ako operatívny správca dotknutého vodného toku nebude zodpovedať za škody, ktoré vzniknú správcovi (vlastníkovi) optickej siete pri výkone opráv a údržby vodného toku, súvisiace s nesprávnym uložením optického kábla.
 10. Zábery pozemkov vo vlastníctve SR - SVP, š. p. žiadame majetkovoprávne usporiadať v spolupráci Odborom správy majetku našej organizácie.
 11. Upozorňujeme, že zhotoviteľ stavby na vodnom toku je v zmysle § 10 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov zodpovedný za protipovodňovú ochranu na úseku dotknutom výstavbou.
 12. Počas výstavby neuskladňovať stavebný materiál v prietokovom profile vodných tokov, ani na pobrežných pozemkoch.
 13. Priebeh stavebných prác zabezpečiť, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových vôd, v prípade havárie žiadame kontaktovať stálu službu na t. č. 055/6338172.
 14. Zahájenie a ukončenie prác žiadame oznámiť min. 14 dní vopred na SVP š. p., Povodie Hornádu, prevádzkové stredisko Prešov kontaktná osoba Ing. Martin Cap - martin.cap@syp.sk, z dôvodu zabezpečenia stavebného dozoru z našej strany, ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce pripomienky počas realizácie stavby.
 15. Na preberacie konanie stavby žiadame prizvať nášho zástupcu a pred kolaudačným konaním požadujeme odovzdať správcovi vodných tokov porealizačné, výškopisné a polohopisné zameranie stavby aj v digitálnej forme (súbor*dgn, *dwg).
 16. Z hľadiska záujmov odboru správy majetku konštatujeme, že vlastníkovi/realizátorovi uvedenej stavby prislúchajú voči vlastníkovi pozemku, na ktorom bude umiestená VN a optická sieť, práva zodpovedajúce vecnému bremenu v rozsahu § 21 zákona č. 452/2021 Z. z., o elektronických komunikáciách. Za účelom uplatnenia si náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena žiadame postupovať v zmysle ustanovení uvedeného zákona a s vlastníkom VN a optickej siete v súlade s ustanoveniami citovaného zákona uzatvoriť dohodu o náhrade za zriadenie zákonného vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve SR a v správe SVP, š. p.
 17. Navrhovaná stavba bude v dotyku s navrhovanou ľavostrannou ochrannou hrádzou, riešenou v rámci stavby, „PPPO v SR, Podprojekt 3 Prešov -Aktivita 1, r.km 53,439-56,936“. Na predmetnú stavbu je vydané územné rozhodnutie. Žiadame o zosúladenie

trasy nového podzemného káblového VN vedenia s nami plánovanou investičnou stavbou.

18. *V zmysle § 47 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov sú vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území povinní na vlastné náklady dbať o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd a zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom.*
19. *Zároveň upozorňujeme, že správca vodného toku podľa § 49 ods. 5 zákona číslo 364/2004 Z. z. o vodách, v znení neskorších predpisov, nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov.*
4. Ministerstvo Obrany SR, Agentúra správy majetku v záväznom vyjadrení č. SEMaI-EL13/2-5-1002/2022 zo dňa 12.0/8.2022 uviedlo, že s umiestnením stavby súhlasí bez pripomienok.
5. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ž.p. záväzným vyjadrením pod č. OU-PO-OSZP3-2022/035250-002 zo dňa 14.07.2022, súhlasí s vydaním rozhodnutia o umiestnení stavby za podmienky:

V súlade s § 82 ods. 12 zákona č. 543/2002 Z. z. určujeme nasledovné podmienky vykonávania činnosti:

 - *V prípade výrubu drevín a súvislých krovitých porastov v zastavanom území obce s výmerou nad 10 m², navrhovateľ pred vydaním rozhodnutia o povolení stavby predloží povoľujúcemu orgánu, súhlas od príslušnej obce, v súlade s § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou nad 20 m², je potrebný súhlas od územne príslušného okresného úradu, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, okrem prípadov uvedených v § 47 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajín.*
 - *Stavebník počas realizácie stavby zabezpečí ochranu zostávajúcich drevín rastúcich mimo lesa na všetkých parcelách dotknutých stavebnými objektmi pred poškodením a zničením v súlade s STN 83 7010 Ochrana prírody Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie :*
 - *ochranu koreňového priestoru pred zhutnením vo vzdialenosti min 2,5 m od kmeňa, nesmú sa prerušiť korene hrubšie ako 3 cm, v prípade výkopov v koreňovom priestore tieto realizovať ručne,*
 - *ochranu kmeňa pred mechanickým poškodením debnením do výšky min 2 m bez poškodenia stromu a nesmie sa umiestniť bezprostredne na koreňové nábehy,*
 - *ochranu koruny vyviazaním konárov, bez orezu konárov.*
6. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ž.p. záväzným vyjadrením pod č. OU-PO-OSZP3-2022/035678-002 zo dňa 08.07.2022, súhlasí s vydaním rozhodnutia o umiestnení stavby za podmienky:
 1. *Na pozemkoch, kde má byť umiestnená stavba je potrebné rešpektovať trasy existujúcich vodovodných a kanalizačných potrubí.*
 2. *Ak sa v mieste stavby nachádzajú stavby, resp. terénne úpravy určené pre odvádzanie vôd z povrchového odtoku, treba ich rešpektovať.*
 3. *Pôvodnú trafostanicu demontovať a nové trafostanice zabezpečiť tak, aby sa pri mimoriadnych okolnostiach mohlo účinne zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných vôd alebo nežiaducemu zmiešaniu s vodou z povrchového odtoku.*
 4. *Križovanie trasy káblov s vodným tokom Torysa a ich uloženie v blízkosti vodného toku treba odsúhlasiť so správcom vodných tokov (SVP, š.p.).*

7. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ž.p. záväzným vyjadrením pod č. OU-PO-OSZP3-2023/042524-002 zo dňa 17.07.2023, súhlasí s vydaním rozhodnutia o umiestnení stavby za podmienky:

- spôsob nakladania s odpadom vznikajúcim počas realizácie stavby musí byť v súlade so zákonom o odpadoch, vyhláškou MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, vyhláškou MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov,
- pri nakladaní so stavebnými odpadmi plniť povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch a postupovať v súlade s § 77 ods. 3 zákona o odpadoch a to najmä:

- stavebné odpady prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v ceste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,
- zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných osobe oprávnenej nakladať s odpadom na základe povolení podľa zákona o odpadoch, preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s ním, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom vyhláškou MZP SR č. 344/2022 Z. z.,
- vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktmi a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia,
- pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri pracovné dni vopred, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého územnom obvode bude demolačné práce uskutočňovať, spôsob selektívnej demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob, ktorým bude odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom (vyhláška MZP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií),
- po ukončení demolačných prác, najneskôr do 90 dní, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorému bolo ohlásené začatie demolačných prác, vyhodnotenie selektívnej demolácie obsahujúcej druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob, ktorým bol odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom
- počas realizácie stavby zabezpečiť, aby nedošlo ku uloženiu odpadu z predmetnej stavby na cudzích pozemkoch a zabrániť kontaminácii zložiek životného prostredia,
- zhodnotenie/zneškodnenie odpadov zabezpečiť len u organizácií oprávnených nakladať s odpadom v zmysle zákona o odpadoch,
- ku kolaudácii predloží pôvodca odpadu písomný doklad preukazujúci spôsob nakladania s jednotlivými kategóriami odpadov spolu s evidenciou o vzniknutých množstvách odpadov.

8. SPP – Distribúcia, a.s. v záväznom vyjadrení č. TD/NS/0455/2023/Lo zo dňa 26.06.2023 súhlasí s vydaním územného rozhodnutia za splnenia všeobecných podmienok.

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,

- *stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení,*
- *stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie SPP-D.*
- *v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných predpisov, požadujeme, aby stavebník :*
 - *rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,*
 - *pri súbehu a krížovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.*
 - *zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam,*
 - *zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a krížovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami,*
 - *zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a krížovaní existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou.*

9. Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v záväznom vyjadrení pod č. OU-PO-OCDPK-2022/035596-002 zo dňa 29.06.2022 súhlasí s umiestnením stavby bez pripomienok. Pri realizácii osadenia elektrického vedenia na existujúcich podperných bodoch je potrebné pri súbehu s cestou I/20 požiadať pri prácach v extraviláne o vydanie výnimky prác v COP. V prípade potrebný zvláštneho užívania cesty I/20, ako aj pri prácach, ktorými dôjde o obmedzenie dopravy na ceste I/20 požiadať o uzávierku cesty I/20 a odsúhlasenie DDZ. Povolenia vydáva Okresný úrad Prešov – OCDPK. K žiadostiam je potrebné doložiť stanovisko SSC Bratislava a KDI Prešov.

10. Slovak Telekom, a.s. v záväzný vyjadrení č. 6612313001 zo dňa 12.05.2023 určil podmienky k umiestneniu stavby:

- *Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.*
- *Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí.*
- *Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.*
- *Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.*
- *V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom. a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.*
- *Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením*

povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Valom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s., týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s., DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky cez internetovú aplikáciu.
- Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná bez ohradu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezaväzuje žiadateľa povinnosťou požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner.

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú

odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu

- *Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje)*

- *Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia*

- *Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)*

- *Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777*

- *Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)*

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

11. VSD, a.s. v záväznom vyjadrení č. 20298 zo dňa 15.08.2023 súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia za podmienok:

- *v PD textová časť pre TS sa uvádza: priebežná bloková s diaľkovým ovládaním. Treba uviesť na správnu mieru, že predmetom tejto stavby nebudú umiestňované nové diaľkovo ovládané spínacie prvky.*

12. VVS, a.s. v záväznom vyjadrení č. 95004/2023/O zo dňa 25.07.2023 súhlasila s vydaním územného rozhodnutia bez podmienok.

Účastníkmi konania neboli vznesené námietky.

Toto územné rozhodnutie v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov, bolo spoplatnené podľa §8, položky 59 písm. b/ pre navrhovateľa právnickú osobu – sumou 100,00 €. Správny poplatok bol zaplatený v pokladni obce Kendice

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ: **Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 04001 Košice**, podal dňa 23.10.2023 návrh na vydanie územného rozhodnutia pre stavbu: „**Haniska – Kendice - Radatice – kabelizácia V217**“ na pozemkoch parc. č. KN-C 541/1, 569, 451/1, 523/1, 565, 579/1, 579/2, 579/3, KN-E 135/1, 154, 150/1, 135/3, 150/3, 150/4, 133, 2-2171, 2-3666/3, 2-3659 k. ú. Haniska, KN-C 1207/2, 1392, 1214, 1216, 1390, 1376, 1377, 1215/2, 1219/2, 1221, 1231, 1374, 1372/1, 1370/1, 1373, 1368, 1367, 1365, 1366, 1385/1, 1365, 1364/2, 1362, 1360, 1361, 1352/1, 1385/2, 1386, 1388, 1324/2, KN-E 2240, 3653/11, 3653/10, 2215/1, 2214/1, 3660/2, 2301, 2302, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314,

2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 1916, 1915, 1910, 1909, 1908, 1907, 1906, 1905, 1904, 1903, 1902, 1901, 3653/18, 2352, 2353, 2354, 3650, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361/1, 2361/2, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 3650, 2620, 2373, 3650, 2620, 2619, 2618, 2617, 2616, 2615, 2614, 2613, 2612, 2611, 2610, 2609, 2608, 3654, 2607, 2606, 2605, 2604, 2603, 2602, 2601, 2600, 2599, 2599, 2598, 2597, 2596, 2595, 2594, 3649, 2593, 2593, 2592, 2591, 2590, 2589, 2588, 2587, 2587, 2586, 2585, 2584, 3397, 2583, 2583, 2582, 2581, 2580, 2579, 2578, 2577, 2576, 2575, 2717, 2718, 2719, 2720, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 3645, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 3601, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2976, 3326, 3631/1, 3323, 3322, 3631/1, 3327, 3321, 3320, 3319, 3318, 3628 k. ú. Kendice, KN-C 900/2, 893 KN-E 1077, 960, 1748 k. ú. Radatice.

K návrhu bola priložená projektová dokumentácia s vyjadreniami zainteresovaných orgánov a organizácií.

Stavebník je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike a ma oprávnenie na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej elektrickej siete. K pôvodnej trase elektrického vedenia ma žiadateľ iné právo v súlade so zákonom 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých predpisov, resp. na základe predchádzajúcej legislatívy, platnej v čase zriadenia tohto zariadenia.

Navrhovaná stavba zasahuje do troch katastrálnych území, preto bolo potrebné, aby Okresný úrad v Prešove – Odbor výstavby a bytovej politiky určil stavebný úrad príslušný vo veci konať a vydať rozhodnutie. Príslušný stavebný úrad bol určený listom č. OU-PO-OVBP2-2023/055471-002 zo dňa 09.10.2023 v zmysle ustanovenia § 119 ods. 1 stavebného zákona, ktorým ako príslušným na predmetné konanie určil Obec Kendice – stavebný úrad.

Navrhované podzemné vedenie na pozemku funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisí so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ani inak nemôže ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený. Obec Kendice - stavebný úrad oznámil podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona dňa 04.12.2023 začatie územného konania verejnou vyhláškou všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a podľa §36 ods. 2 stavebného upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania a to z dôvodu, že pre dané územie je spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, na základe ktorej je možné riadne posúdiť návrh na územné rozhodnutie.

Verejná vyhláška, ktorou bolo oznámené začatie územného konania, bola vyvesená dňa na úradnej tabuli obce Kendice dňa 06.12.2023, Obce Haniska dňa 06.12.2023, Obce Radatice dňa 11.12.2023 a zverejnená na internetových úradných tabuliach.

Podľa § 46 stavebného zákona: *Projektant vykonáva projektovú činnosť a zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2. Projektant vypracovaného projektu stavby zodpovedá aj za jeho realizovateľnosť. Statický výpočet musí byť vypracovaný v takej forme, aby bol kontrolovateľný.*

Podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona *Stavebný úrad v územnom konaní zabezpečí stanoviská dotknutých orgánov a ich vzájomný súlad a posúdi vyjadrenie účastníkov a ich námietky. Stavebný úrad neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou. Zájmy chránené predpismi o ochrane zdravia ľudu, o utváraní a ochrane zdravých životných podmienok, vodách, o opatreniach na ochranu ovzdušia, o kultúrnych pamiatkach, o štátnej ochrane prírody, o požiarnej ochrane, o*

odpadoch, o vplyvoch na životné prostredie, o pozemných komunikáciách, o energetike, o elektronických komunikáciách, o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, o civilnej ochrane, ktorých sa konanie podľa § 126 stavebného zákona dotýka, preskúmal na základe záväzných stanovísk dotknutých orgánov podľa § 140a, v ktorých uplatňujú požiadavky podľa osobitných predpisov.

Predložená žiadosť bola preto preskúmaná z hľadísk uvedených v § 39 a 39a stavebného zákona a bolo zistené, že umiestnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprímerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu podľa § 47 stavebného zákona. Stavebný úrad v priebehu uskutočneného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili umiestneniu stavby preto bolo potrebné rozhodnúť tak ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

Poučenie:

V súlade s ustanovením § 42 odst. 2) stavebného zákona toto územné rozhodnutie o umiestnení líniovej inžinierskej stavby sa oznámi verejnou vyhláškou. Doručenie sa uskutoční vyvesením územného rozhodnutia na 15 dní na úradnej tabuli Obce Kendice, Obce Haniska, Obce Radatice a zverejnením na internete. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Odvolanie je potrebné v súlade s ustanovením § 54 odst. 1) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať na Obec Kendice, správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal. V súlade s § 54 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je potrebné odvolanie podať v lehote 15 dní odo dňa doručenia územného rozhodnutia. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Ing. Igor Kočíško
starosta obce

Na vedomie:

1. VSD a. s., Mlynská 31, 041 01 Košice
2. VVS a. s. Kúpeľná 3, 08001 Prešov
3. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Požiarnicka 1, 080 01 Prešov
4. RÚVZ Prešov, Hollého 5, 080 01 Prešov
5. SPP distribúcia a. s. Mlynské Nivy 44B, Bratislava
6. Slovak Telekom a. s. Bajkalská 29, 08001 Bratislava
7. UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
8. Slovenska sprava ciest, Kasárenské námestie 1783, 040 01 Košice
9. Okresny urad Presov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
10. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
11. Obec Kendice
12. Obec Haniska
13. Obec Radatiace
14. Mesto Prešov, Stavebný úrad – pre spis

Úradný záznam

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „**Haniska – Kendice - Radatice – kabelizácia V217**“ bola vyvesená na úradnej tabuli Obce Haniska a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli obce Haniska

Dňa.....

.....

Pečiatka a podpis

Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: **Haniska – Kendice - Radatice – kabelizácia V217**“ bola zvesená z úradnej tabule Obce Haniska a zvesená z elektronickej úradnej tabuli obce Haniska

Dňa.....

.....

Pečiatka a podpis

Úradný záznam

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „**Haniska – Kendice - Radatice – kabelizácia V217** “ bola vyvesená na úradnej tabuli Obce Radatice a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli Obce Radatice

Dňa.....

.....

Pečiatka a podpis

Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: **Haniska – Kendice - Radatice – kabelizácia V217** “ bola zvesená z úradnej tabule Obce Radatice a zvesená z elektronickej úradnej tabuli Obce Radatice

Dňa.....

.....

Pečiatka a podpis

Úradný záznam

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „**Haniska – Kendice - Radatice – kabelizácia V217**“ bola vyvesená na úradnej tabuli Obce Kendice a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli Obce Kendice

Dňa.....*10. 4. 2024*.....

OBEC KENDICE
starosta
Pečiatka a podpis
PSC 082 01
2

[Handwritten signature]

Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: **Haniska – Kendice - Radatice – kabelizácia V217**“ bola zvesená z úradnej tabule Obce Kendice a zvesená z elektronickej úradnej tabuli Obce Kendice


Dňa.....

.....

Pečiatka a podpis

LEGENDA

- navrh. nové káblové VN vedenie - optický kábel (v zemi)
- jestvujúce vzdušné VN vedenie, úprava
- jestvujúce vzdušné VN vedenie, demontáž
- jestvujúce vzdušné VN vedenie, bez zmeny
- navrh. transformačná stanica VN/NN (kiosk 1,5 x 3,0m)
- navrh. VN rozvádzač (kiosk 2,0 x 3,0m)
- jestv. transformačná stanica VN/NN

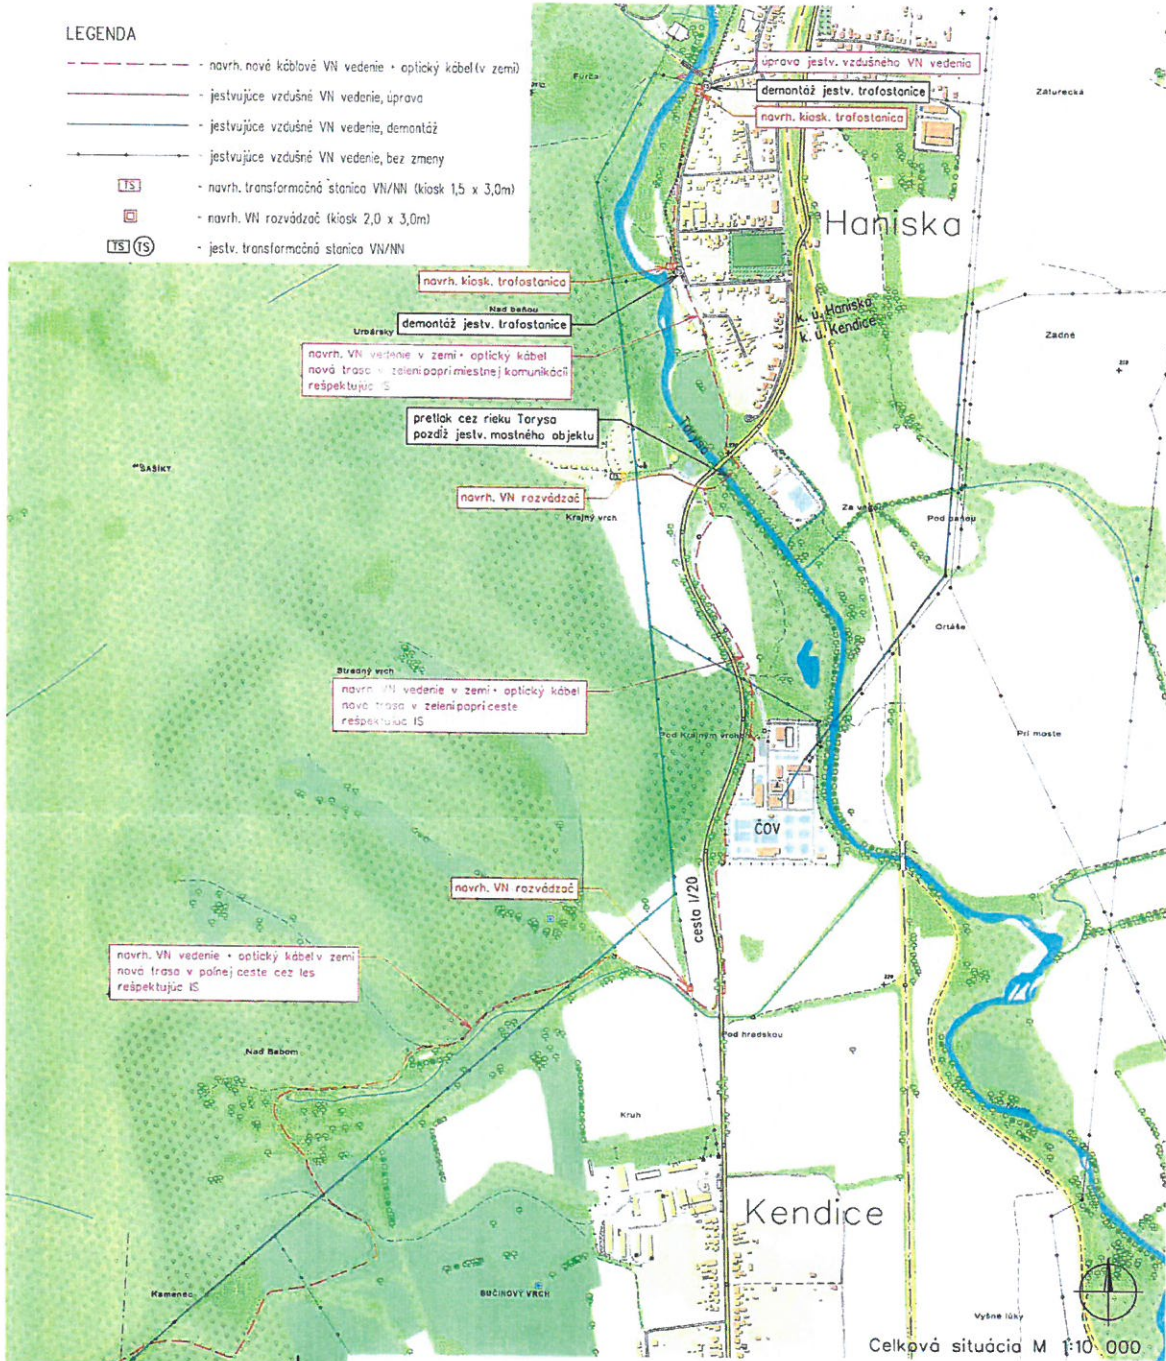

Celková situácia M 1:10 000

Mapové podklady : Informačný systém katastra nehnuteľnosti
 © Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

| | | | | |
|----------------------|--|------|---------------|----------|
| ROZHOVDNÝ PRŮJEKTANT | Ing. Vladislav Plocar | SADA | | |
| VEDÚCI PRŮJEKTANT | Ing. Vladislav Plocar | | | |
| PROJEKTANT | Ing. Vladislav Plocar | | | |
| VEDÚCI STAVBY | Ing. Martin Hajduk | | | |
| STAVEBNÍK | Východoslovenská distribučná a.s. | | | |
| MESTO STAVBY | k. ú. Haniska, Kendice, Radvica | | STUPEŇ | DUR |
| NÁZOV STAVBY | Haniska - Kendice - Radvica - kabelizácia V217 | | ČÍSLO ZÁKAZKY | IP-11559 |
| | | | DATUM | 09/2023 |
| | | | FORMÁT | 2xA4 |
| NÁZOV VÝKRESU | Prehľadná situácia | | MŔKA | 1:10000 |

OBEC KENDICE
 Stavebný úrad
 Schválené za podmienok uvedených
 v rozhodnutí zo dňa: 27.03.2024
80/5262/29124/2025
 V Prešove dňa: 27.03.2025